



Whole-Home Air-Purification System

O₃/UV

Manual de instalación y funcionamiento

Installation & Operation Manual

O₃/UV

Sistema de purificación de aire



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al instalar y usar este equipo eléctrico, siempre se deben seguir precauciones de seguridad básicas, entre las que se encuentran en las siguientes:

- 1) Lea y siga todas las instrucciones.**
- 2) Guarde estas instrucciones.**
- 3) Siempre compruebe que la unidad esté desenchufada durante los procedimientos de instalación o de reparación.**
- 4) La luz ultravioleta que producen las lámparas UV es perjudicial para los ojos. No mire directamente las lámparas. Si fuese necesario observar las lámparas, use anteojos de sol con protección UV.**

DESEMBALAJE DE LA UNIDAD

- 1)** Cada unidad de purificador de aire Nuvia Breeze se envía completa y lista para su instalación.


- 2)** Saque cuidadosamente la unidad de su embalaje. Asegúrese de no manipular las lámparas con las manos desnudas, ya que los aceites de las manos pueden crear "puntos calientes" que pueden reducir la vida útil de la lámpara. Si toca accidentalmente una lámpara, límpiela con un paño suave humedecido con alcohol de frotar. Las lámparas son frágiles y se debe tener el cuidado adecuado al retirar el embalaje alrededor de ellas.

PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

- Es posible que su sistema HVAC (siglas en inglés para "calefacción, ventilación y aire acondicionado") tenga acumulado moho y/u otros contaminantes dentro y alrededor del climatizador central y en la red de conductos. Por lo tanto, se recomienda instalar la unidad Nuvia Breeze en el lado de suministro del climatizador, lo más lejos posible de la fuente de calefacción/enfriamiento siempre que aún se encuentre en la corriente de aire principal. Si no resulta práctico instalar la unidad en el lado de suministro, se acepta como alternativa instalarla en el lado de retorno.

- No coloque la unidad a menos de 20" (pulgadas) de ningún material plástico que vaya a estar directamente expuesto a la luz UV, como un humidificador en el lado de retorno. Con el tiempo, la luz UV degradará muchos materiales plásticos.

- Se recomienda que la instalación y el arranque se realicen sin flujo de aire por el sistema HVAC. Una vez que esté instalada y lista para su funcionamiento, el proceso de purificación de aire se produce sólo cuando circula aire por el sistema HVAC.

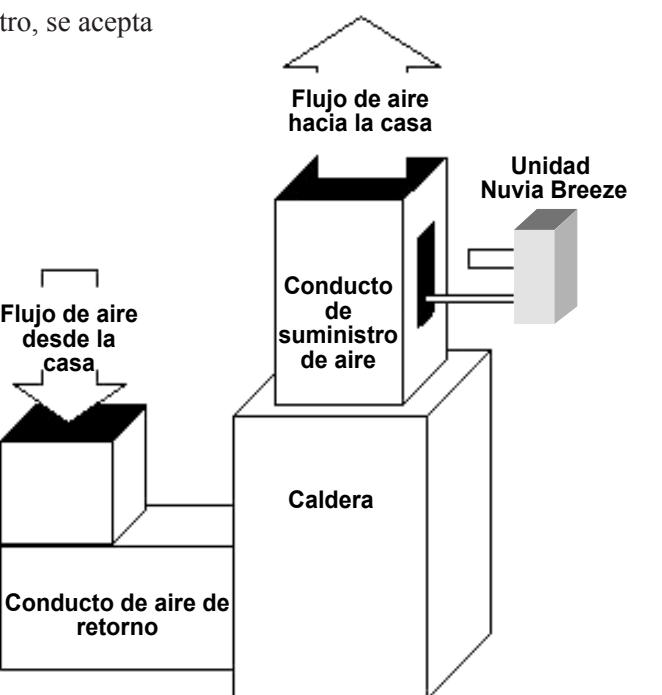


2

2

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When installing and using this electrical equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- 1) Read and follow all instructions.**
- 2) Save these instructions.**
- 3) Always be sure the unit is unplugged during installation or service procedures.**
- 4) The ultraviolet light produced by the UV lamps is harmful to your eyes. Do not look directly at the lamps. Should it become necessary to view the lamps, use UV-protected sunglasses.**

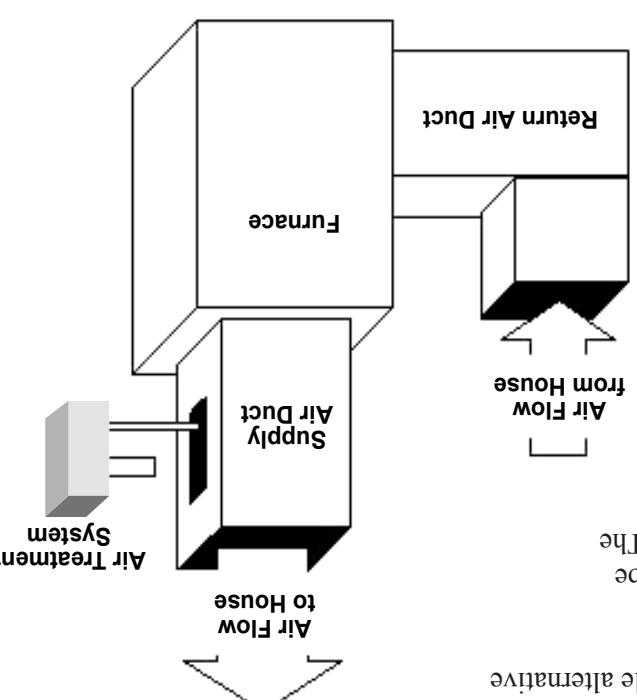

- Your HVAC system may have accumulated molds and/or other contaminants in and around the central air handler and in the duct work. Therefore it is recommended to install the unit on the supply side of the heating/cooling source as possible while still in the main air stream. If it is not practical to install the unit on the supply side, it is an acceptable alternative to install the unit on the return side.
- Do not locate the unit within 20" of any plastic material that will be directly exposed to the UV light, such as a return side humidifier. The UV light will degrade many plastic materials over time.
- Do not install the unit within 20" of any plastic material that will be exposed to the UV light, such as a return side humidifier. The UV light will degrade many plastic materials over time.
- When no air flowing through the HVAC system. Once installed and ready for operation, the air purification process occurs only when air is circulating through the HVAC system.
- It is recommended that installation and start-up be performed with no air flowing through the HVAC system. Once the HVAC system is operating, the air purification process begins and continues until the system reaches its normal operating temperature.

SETTING THE OUTPUT LEVEL

The Nuvia Breeze unit will be more effective in higher humidity climates, less so in drier environments. The amount of power used will depend on homeowner preference. If odors persist on the default “LOW” factory setting, increase the setting one step at a time until odors are controlled. A small percentage of individuals are extremely sensitive to ozone odor. If the unit is set higher than the default “LOW” factory setting and the homeowner notices ozone odor, reduce the setting a step at a time until the ozone odor ceases to be noticeable.

NOTE: Nuvia Breeze comes factory preset to LOW output. The output may be changed to MEDIUM, HIGH or BOOST with two switches on the main circuit board.

- | LOW
(BAJO) | BOOST
(MEDIO) | HIGH
(ALTO) | OPEN
(ABIERTO) | OPEN
(ABIERTO) | OPEN
(ABIERTO) |
|--|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| • Boost - 100% (10 W, equivalente a 0.19 ppm de ozono a 3" de distancia de la lámpara, a 278 piezas/min, 51 a 60% de humedad relativa y 70 a 75°F). El nivel Boost es adecuado para hogares más grandes (2,500 a 3,000 piezas), donde se fume tabaco en todas las habitaciones y haya olores domésticos moderados. | • High - 75%. El ajuste High es adecuado para hogares de tamaho normal en donde habitan mascotas, se fume tabaco en una habitación y haya olores domésticos moderados. | • Medium - 50%. El ajuste Medium es adecuado para hogares de tamaho normal en donde habitan mascotas, se fume tabaco en todas las habitaciones y haya olores domésticos moderados. | • Medium - 25%. El ajuste Low es adecuado para hogares de tamaho normal en donde no habitan mascotas, no hayan olor a tabaco y haya olores domésticos leves (de cocina, etc.). | • Low - 25%. El ajuste Low es adecuado para hogares de tamaho normal en donde no habitan mascotas, no hayan olor a tabaco y haya olores domésticos leves. | • Low - 25%. El ajuste Low es adecuado para hogares de tamaho normal en donde no habitan mascotas, no hayan olor a tabaco y haya olores domésticos leves. |





La unidad Nuvia Breeze™ sería más eficaz en climas de humedad alta y menos eficaz en ambientes más secos. La cantidad de energía que se use dependería de la preferencia del propietario. Si aún percibe olores con el ajuste de fabrica „LOW“ (Bajo), aumente el ajuste un paso a la vez hasta que los olores desaparezcan. Un pequeño porcentaje de personas son extremadamente sensibles al olor del ozono. Si la unidad se ajusta en un valor superior al ajuste de fabrica „LOW“ y el propietario siente olor a ozono, disminuya el ajuste un paso a la vez hasta que desaparezca el olor.

AJUSTE DEL NIVEL DE SALIDA

1. Remove brass thumb nut and cover.
 2. Set the two switches according to the diagram for desired output level. The factory setting (**LOW**) has the two white tabs pushed down in the "OPEN" position (located closest to the "Ozone" L.E.D). The different output settings are shown in the table below:

LOW		MEDIUM		HIGH		BOOST	
1	2	1	2	1	2	1	2
OPEN		OPEN		OPEN		OPEN	

- Boost – 100% (10W, equivalent to .19ppm ozone 3" from lamp at 278cu.ft/min, 51-60% relative humidity, 70-75° F). Boost level is appropriate for larger homes (2,500-3,000 sq. ft), heavy tobacco smoke throughout the home and moderate household odors.
 - High – 75%. High setting is appropriate for average-size homes with pets, heavy tobacco throughout the home and moderate household odors.
 - Medium – 50%. Medium setting is appropriate for average-size homes with pets, tobacco odor primarily in one or two rooms and low household odors.
 - Low – 25%. Low setting is appropriate for average-size homes with no pets, no tobacco odors, and low household odors (cooking, etc.).

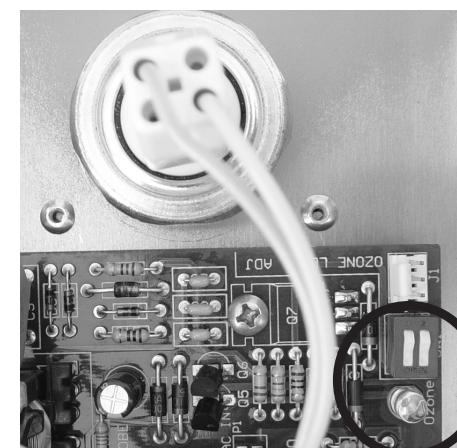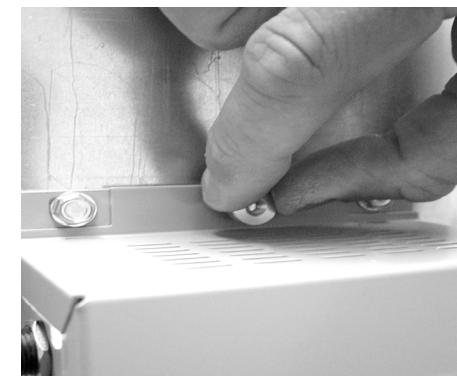

Switches shown in factory default LOW setting – OPEN/OPEN

INSTALACIÓN

Método de instalación 1: Sierra de perforación




Herramientas necesarias: Sierra de perforación de 2 1/4", llave para tuercas de 5/16"

Materiales: 4 tornillos de montaje autorroscantes (se proporcionan), plantilla de montaje para sierra de perforación (se proporciona), cinta adhesiva industrial u otra.

- Coloque y fije con cinta adhesiva la plantilla para la sierra de perforación en la red de conductos en el lugar que desee. NOTA: Compruebe que la dirección del flujo de aire en el conducto coincida con la flecha del flujo de aire que se encuentra en la plantilla.

- Perfore dos orificios de 2 1/4" como se muestra a continuación.

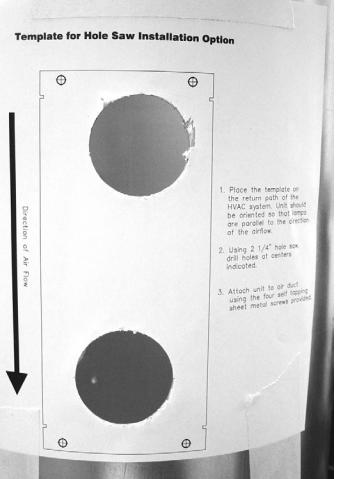

- Retire la plantilla de papel. Coloque cuidadosamente la unidad Nuvia Breeze con las bombillas extendiéndose por la red de conductos a través de los dos orificios de 2 1/4".


NOTA: Si la red de conductos está cubierta con aislante (insulation en inglés), use cinta adhesiva industrial o metálica desde los orificios de montaje sobre el aislante para evitar que bloquee los agujeros de ventilación en cualquiera de los extremos de la unidad Nuvia Breeze.



4




NOTE: If duct work is covered with insulation, use duct tape or foil tape to hold insulation out of way of air vents on either end of Nuvia Breeze unit.

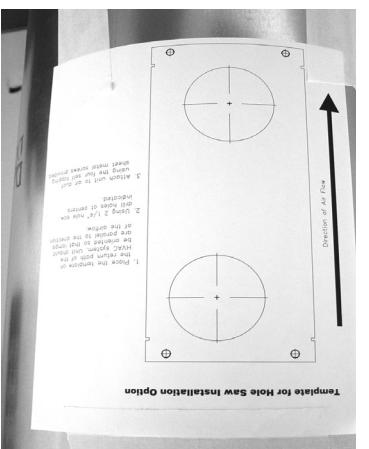

Materiales: 4 self-tapping mounting screws (supplied), hole saw mounting template (supplied), duct or other adhesive tape.

Tools Required: 2 1/4" hole saw, 5/16" nut driver.

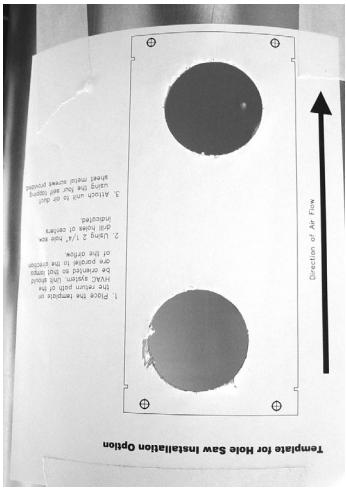

Instalation Method 1 : Hole Saw

INSTALLATION

Método de instalación 2: Tijeras de hojalatero



Herramientas necesarias: Tijeras de hojalatero; llave para tuercas de 5/16"; lápiz demarcador.

Materiales: 4 tornillos de montaje autorroscantes (se proporcionan), plantilla de montaje para tijeras de hojalatero (se proporciona), cinta adhesiva industrial u otra.

1. Recorte el rectángulo central de la plantilla.
2. Coloque y fije con cinta adhesiva la plantilla para tijeras de hojalatero sobre la red de conductos en el lugar que desee y márquela con un lápiz demarcador, como se muestra a la derecha.
3. Recorte el orificio rectangular en la red de conductos con las tijeras para hojalatero y guiándose con la plantilla que se proporciona.

NOTA: Si la red de conductos está cubierta con aislante, use cinta adhesiva industrial o metálica desde los orificios de montaje sobre el aislante para evitar que bloquee los agujeros de ventilación en cualquiera de los extremos de la unidad Nuvia Breeze.



4. Coloque la unidad Nuvia Breeze con las bombillas extendiéndose por la red de conductos, como se muestra a la derecha. Atornille los cuatro tornillos autorroscantes. Compruebe que exista un buen sellado alrededor de toda la unidad.
5. Siga los pasos del 5 al 9 del Método de instalación 1: Sierra de perforación.

NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN:


Instalación de Nuvia Breeze en el tablero de conductos

El tablero de conductos se encuentra normalmente en regiones de clima frío, debido a su mayor valor R y a que es más hermético que la red de conductos metálica. El tablero de conductos normalmente es de 1", 1.5" ó 2" de grosor. El tablero de conductos es fácil de cortar, pero no proporciona material en el cual atornillar los tornillos de montaje Nuvia Breeze. Una solución fácil es usar metal laminado de calibre delgado o material preformado en canal en U o en C para crear piezas metálicas de montaje en las que pueda perforar y atornillar.

Elabore 4 canales en U con acero o aluminio en bandas, pase sobre el corte del tablero de conductos para proporcionar material en el cual atornillar los tornillos de montaje Nuvia Breeze.

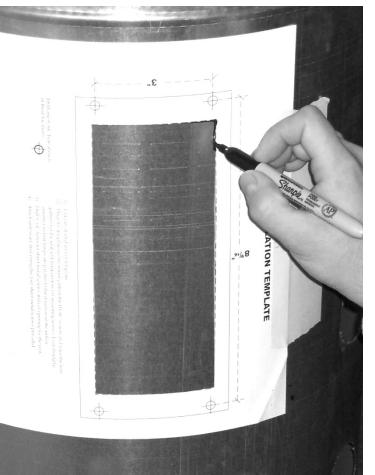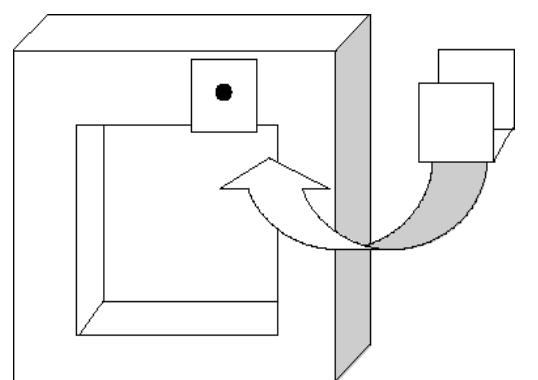


9

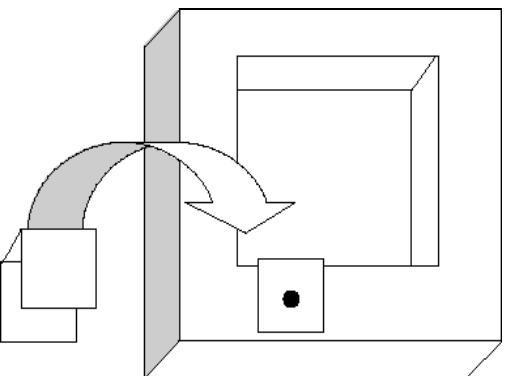

Tools Required: Tin snips, 5/16" nut driver, marking pen.

Materiales: 4 self-tapping mounting screws (supplied), tin snips mounting template (supplied).

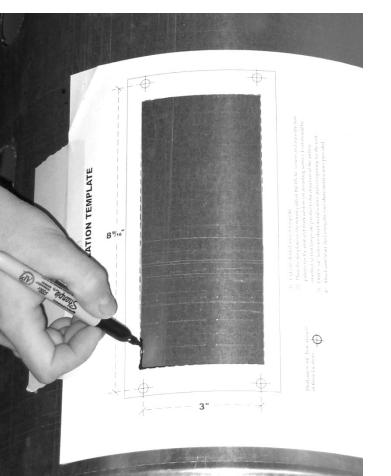

1. Cut out the center rectangle of template.

2. Place and tape in snip template on duct work in desired location and mark with a marking pen, as shown on right.

NOTE: If duct work is covered with insulation, use duct tape or foil tape to hold insulation out of way of air vents on either end of Nuvia Breeze unit.

4. Position the Nuvia Breeze unit with bubbles extending into the duct work, as shown on right. Drive in the four self-tapping screws. Make sure there is a good seal around the entire unit.

5. Follow steps 5 through 9 for Installation Method 1: Hole Saw.

Using strip steel or aluminum, make 4 U-channels, slip over ductboard cut in order to provide material to screw Nuvia Breeze mounting screws into.

Installation Method 2 : Tin Snips

MAINTENANCE

This maintenance schedule is only a guideline, determined by average conditions; actual conditions will dictate the frequency of cleaning and/or replacement of lamps.

NOTE: Do not touch the lamps with bare hands, as oils from the hands can create "hot spots" which reduce lamp life. Handle either by the lamp end caps or use a soft cloth. If you should accidentally touch a lamp, wipe it off with a soft cloth dampened with rubbing alcohol.

Cleaning the Lamps

Recommended Interval: 12 months

- 1) Disconnect power to Nuvia Breeze unit.
- 2) Remove cover and brass thumb nuts.
- 3) Remove lamps. Refer to "Lamp Removal and Replacement."
- 4) Clean lamps. Using a soft cloth dampened with rubbing alcohol, wipe down the unit and the lamps. If there is a large buildup of dust particles, you may wish to use a can of air to blow the majority of dirt off first.
- 5) Replace lamps and cover. Refer to "Lamp Removal and Replacement."
- 6) Replace cover and secure with brass thumb nuts.
- 7) Reconnect power to Nuvia Breeze unit.

Replacing the Lamps

Recommended Interval: 24 to 36 months (24 months if operated continuously, 36 months if operated intermittently)

NOTE: Use only manufacturer-approved, exact replacement lamps. Standard off-the-shelf lamps are not compatible with the Nuvia Breeze unit and will void the manufacturer warranty.

- 1) Disconnect power to Nuvia Breeze unit.
- 2) Remove cover and brass thumb nuts.
- 3) Remove and replace lamps. Refer to "Lamp Removal and Replacement."
- 4) Replace the cover and secure with brass thumb nuts.
- 5) Reconnect power to the Nuvia Breeze unit.

- 5) Vuelva a conectar la energía a la unidad Nuvia Breeze.
- 4) Vuelva a colocar la cubierta y fíjela con las tuercas de mariposa de bronce.
- 3) Retire y cambie las lámparas. Consulte "Retiro y cambio de lámparas".
- 2) Retire la cubierta y las tuercas de mariposa de bronce.
- 1) Desconecte la energía de la unidad Nuvia Breeze.

NOTA: Use solo lámparas de repuesto idénticas que apruebe el fabricante. Las lámparas estándar en existencia en el mercado no son compatibles con la unidad Nuvia Breeze y anularán la garantía del fabricante.

Intervalo recomendado: 24 a 36 meses (24 meses si funciona de manera constante, 36 meses si funciona de manera intermitente)

Cambio de las lámparas

- 7) Vuelva a conectar la energía a la unidad Nuvia Breeze.
- 6) Vuelva a colocar la cubierta y fíjela con las tuercas de mariposa de bronce.
- 5) Vuelva a colocar las lámparas y la cubierta. Consulte "Retiro y cambio de lámparas".
- 4) Limpie las lámparas. Con un paño suave humedecido con alcohol de rotar, limpie la unidad y desece usar aire comprimido para eliminar la mayoría de la suciedad.
- 3) Retire las lámparas. Consulte "Retiro y cambio de lámparas".
- 2) Retire la cubierta y las tuercas de mariposa de bronce.
- 1) Desconecte la energía de la unidad Nuvia Breeze.

Intervalo recomendado: 12 meses

Limpieza de las lámparas

NOTA: No toque las lámparas con las manos desnudas, ya que los aceites de las manos pueden crear "puntos calientes" que pueden reducir la vida útil de la lámpara. Manipulelas desde el casquillo o use un paño suave. Si toca accidentalmente una lámpara, limpiela con un paño suave humedecido con alcohol de rotar.

Este programa de mantenimiento es solo una pauta determinada por condiciones normales; las condiciones reales determinarán la frecuencia de la limpieza y/o del cambio de las lámparas.


MANTENIMIENTO (continuación)

Retiro y cambio de lámparas


Herramientas necesarias: pinzas/medianos o de articulación móvil

Materiales: Lámparas de repuesto, según sea necesario


1. Retire las tuercas de mariposa de bronce y la cubierta de la unidad.

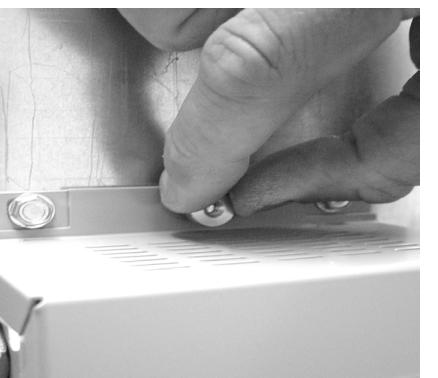

2. Retire el conector eléctrico.

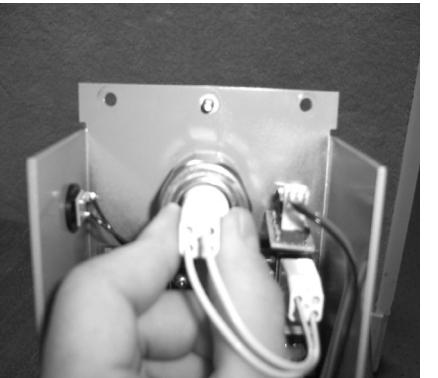

3. Suelte cuidadosamente la tuerca de retención y retírela con las pinzas o de articulación móvil. Guarde la tuerca de retención.

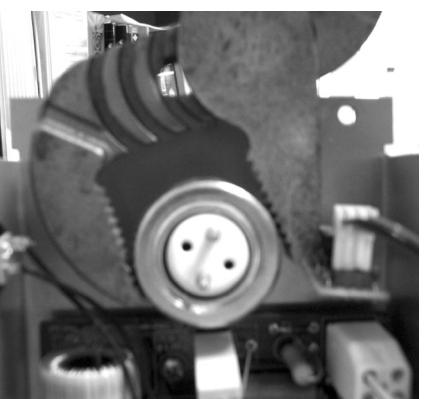

4. Retire el anillo de retención.





Materiales: repuesto de lámparas según sea necesario

Herramientas: Small-medium Channellock o Slip-joint pliers

Lamp Removal and Replacement

MAINTEENANCE (continued)

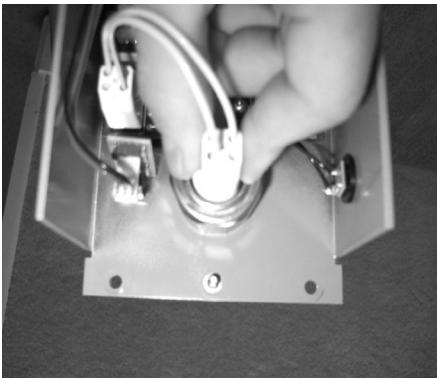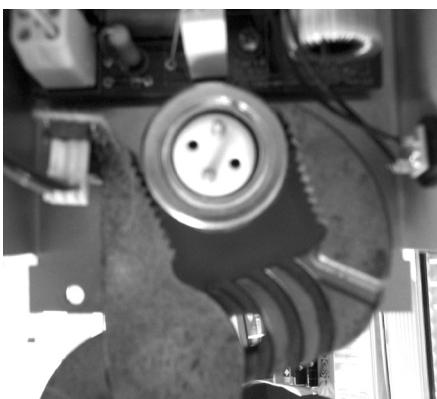

4. Remove retaining ring.

3. Using Channellocks or slip-joint pliers, carefully loosen the retaining nut and remove it. Save the retaining nut.

2. Remove electrical connector.

1. Remove brass thumbs nuts and unit cover.


Tools required: Small-medium Channellock or Slip-joint pliers

MAINTENANCE


(continued)



8. Vuelva a colocar el anillo de retención.

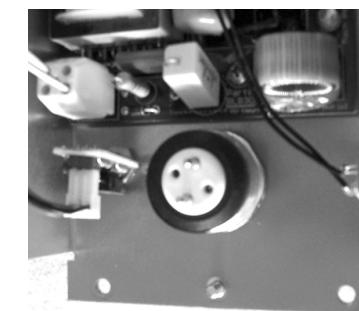


9. Vuelva a colocar la lámpara y aprieteela con los dedos.

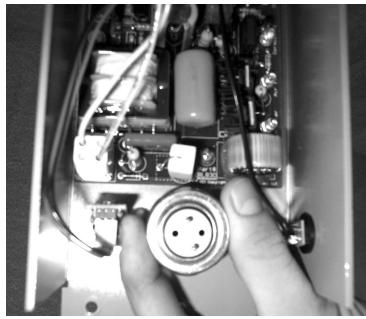


10. Vuelva a conectar el colector eléctrico. Asegúrese de que las clavijas de la lámpara no se encienda.




11. Vuelva a colocar la cubierta y fíjela con tornillos de bronce.

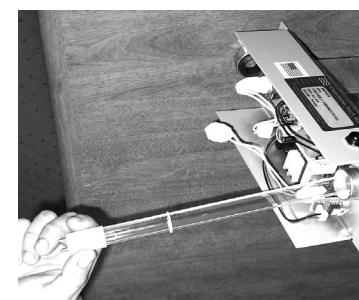


6. Desembale la lámpara de repuesto y coloque el anillo de goma negro de manera que la superficie de este no sobresalga de la base de la lámpara.

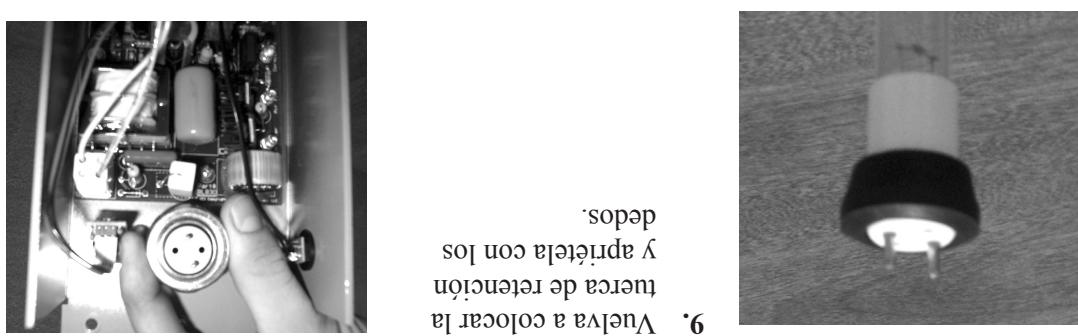

7. Inserte la lámpara nueva en el portalamperas.

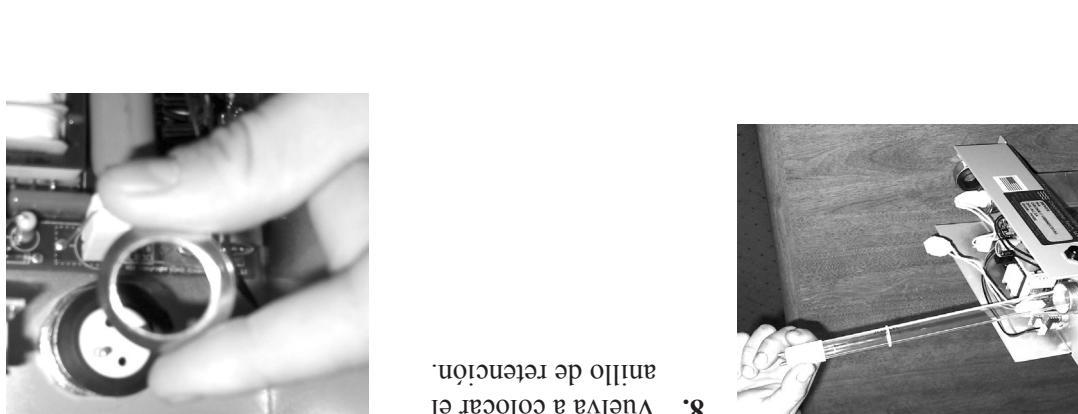


5. Carefully remove lamp and gently roll the black rubber ring off of lamp end. Save the rubber ring.

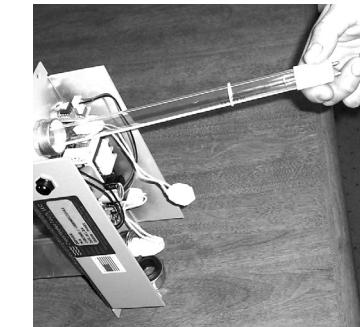

8. Replace retainer ring.



9. Replace retainer nut and finger tighten.

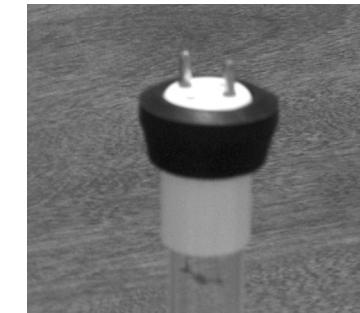

6. Unpack replacement lamp and replace the black rubber ring so that the surface of the ring is flush with the lamp base.



7. Insert new lamp into socket.



10. Replace electrical connector. Be sure that the two pins on the lamp match up with the two wires on the electrical connection. If they do not match up, the lamp will not turn on.

11. Replace cover and secure with brass thumb nuts.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No se enciende el LED “Main Power” (energía principal)

- 1) Compruebe que el adaptador de CA esté conectado correctamente al tomacorriente de pared y al enchufe hembra de energía de la unidad.
- 2) Si el cable está conectado correctamente, examine el tomacorriente de pared con un probador de CA para asegurarse de que funcione bien.
- 3) Si el tomacorriente funciona bien, comuníquese con su distribuidor.

No se enciende el LED “Air Flow”

- 1) Compruebe que existe un flujo de aire adecuado desde el sistema HVAC a la unidad.
- 2) Si existe flujo de aire y no se enciende el LED “Air Flow”, es posible que el sensor de flujo de aire no funcione correctamente. Compruebe que el sensor de flujo de aire no presente acumulación excesiva de suciedad o incrustaciones. Comuníquese con su distribuidor.
- 3) Si no existe flujo de aire y se enciende el LED “Air Flow”, es posible que el sensor de flujo de aire no funcione correctamente. Compruebe que el sensor de flujo de aire no presente acumulación excesiva de suciedad o incrustaciones. Comuníquese con su distribuidor.

No se enciende la lámpara “Germicidal” u “Ozone”

- 1) Compruebe que el conector de la lámpara esté bien conectado a las clavijas que se encuentran en el extremo de la lámpara. (Consulte “Retiro y cambio de lámparas”, paso 10.)
- 2) Si no se enciende la lámpara, cámbiela. (Consulte “Retiro y cambio de lámparas”.)

Nuvia Breeze Tres Años de Garantía Limitada

Nuvia Water Technologies Inc. garantiza la unidad de purificación de aire the Nuvia Breeze™ contra defectos en materiales y fabricación por un período de (1) año, comenzando de la fecha original de la remesa de Nuvia Water Technologies Inc. en adición Nuvia Water Technologies Inc., también garantiza a partir de esta fecha la balastra, el circuito, el sensor para aire, y el suministro de poder de la unidad de purificación de aire Nuvia Breeze™ contra defectos en materiales y fabricación por un período de (3) años de la fecha de instalación, con las siguientes excepciones: 1) El periodo de garantía deberá empezar en la fecha de instalación, si la instalación es realizada con 90 días de la remesa original de Nuvia Water Technologies Inc. 2) El periodo de garantía deberá empezar en la fecha de la factura de venta del último usuario si la fecha de instalación es más de 90 días después de la fecha original de la remesa. Para la validez de la garantía la tarjeta de garantía esta acompañada por una copia de la factura de venta, deberá ser regresada a Nuvia Water Technologies Inc. y deberá incluir la siguiente información; nombre del ultimo usuario, numero de teléfono, fecha de instalación, modelo de la unidad y numero de serie, y el nombre de la compañía donde fue comprada originalmente la unidad.

Reparación y reposición de partes son proveídas bajo esta garantía y deberán traer solamente la parte de no vencimiento de esta garantía o 90 días cualquiera que sea mayor.

Artículos Excluidos de la Garantía

Esta garantía no es extendida para un producto o parte en la cual el número de serie asignado por la fábrica haya sido quitado o dañado un defecto como resultado de:

- Un accidente, mal uso, alteración o abuso.
- Un acto de dios como una inundación, terremoto, huracán, relámpagos, o algún otro desastre resultado de la naturaleza
- Uso y desgaste normal
- Operación fuera de los parámetros establecidos de uso en el manual de producto del usuario
- Servicio o modificación no autorizada por Nuvia Water Technologies Inc.

Descargo de Responsabilidad y Consecuencias de Daños

Nuvia Water Technologies Inc. no se responsabiliza por las consecuencias de daños hacia otros productos, o productos de su propiedad resultando un defecto. Algunos estados no permiten exclusiones ni limitaciones de las consecuencias de estos daños, así es que esta exclusión no aplica.

Remedios Legales del Comprador

Esta garantía contiene derechos legales específicos, por la cual pueden variar de un estado a otro.

Esta garantía supera cualquier otra garantía que se haya otorgado en otro tiempo

Legal Remedies of Purchaser

This warranty gives specific legal rights, which may vary from state to state.
Any damage to another product, products or property resulting from such a defect, Some states do not allow the exclusion of limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply.

Disclaimer of Incidental and Consequential Damages

- Damage which may occur during shipping; such as broken lamps.
 - Service or modification not authorized by Nuvia Water Technologies, Inc.
 - Operation outside the usage parameters stated in the product's user's manual.
 - Normal wear and tear.
 - An act of God such as flood, earthquake, hurricane, lightning, or any other disaster resulting from forces of nature.
 - An accident, misuse, alteration, or abuse.
- This warranty does not extend to any product or part in which the factory assigned serial number has been removed.

Term Excluded from the Warranty

Repairs and replacement parts provided under this warranty shall carry only the unexpired portion of this warranty or 90 days, whichever is longer.
Address, phone number, date of installation, model of unit and serial number, and the name of the company where the unit was originally purchased.

2) The warranty period shall begin on the date of sale to the end user if the installation date is more than 90 days after the original shipment date. To validate warranty, a warranty card accompanied by a copy of the bill of sale, must be returned to Nuvia Water Technologies Inc. and must include the following information: End users name, complete address, phone number, date of installation, model of unit and serial number, and the name of the company where the unit was originally purchased.

Warranty
Nuvia Water Technologies Inc. warrants the Nuvia Breeze™ air purification unit against defects in materials and craftsmanship for a period of one (1) year, commencing on the date of original shipment from Nuvia Water Technologies Inc. in addition Nuvia Water Technologies Inc. also warrants the ballast printed circuit board, air-flow sensor

warranty period shall begin on the date of installation if the installation is performed within 90 days of the original warranty period for a period of three (3) years from the date of installation, with the following exceptions: 1) The printed circuit board, and power supply of the Nuvia Breeze™ air purification unit against defects in materials and craftsmanship for one (1) year, commencing on the date of original shipment from Nuvia Water Technologies Inc. 2) If lamp does not light, replace lamp. (See "Lamp Removal and Replacement".)

1) Check to see that the lamp connector is firmly attached to the pins on the end of the lamp.
(See "Lamp Removal and Replacement", Step 10.)

2) If outlet is ok, contact your dealer.

Check air flow sensor for excessive dirt buildup or fouling. Contact your dealer.

3) If there is no air flow and the "Air Flow" LED stays on, the air flow sensor may not be functioning correctly. Check air flow sensor for excessive dirt buildup or fouling. Contact your dealer.

2) If there is air flow and "Air Flow" LED does not light, the air flow sensor may not be functioning correctly. Check HVAC system for proper air flow to unit.

3) If outlet is ok, contact your dealer.

2) If cord is properly plugged into wall outlet with AC tester to make certain it is functioning properly.


1) Check to see if AC adapter is properly plugged into wall outlet and into power jack on unit.

"Main Power" LED does not light

TROUBLESHOOTING


Nuvia Breeze Installation Template

Figure 1

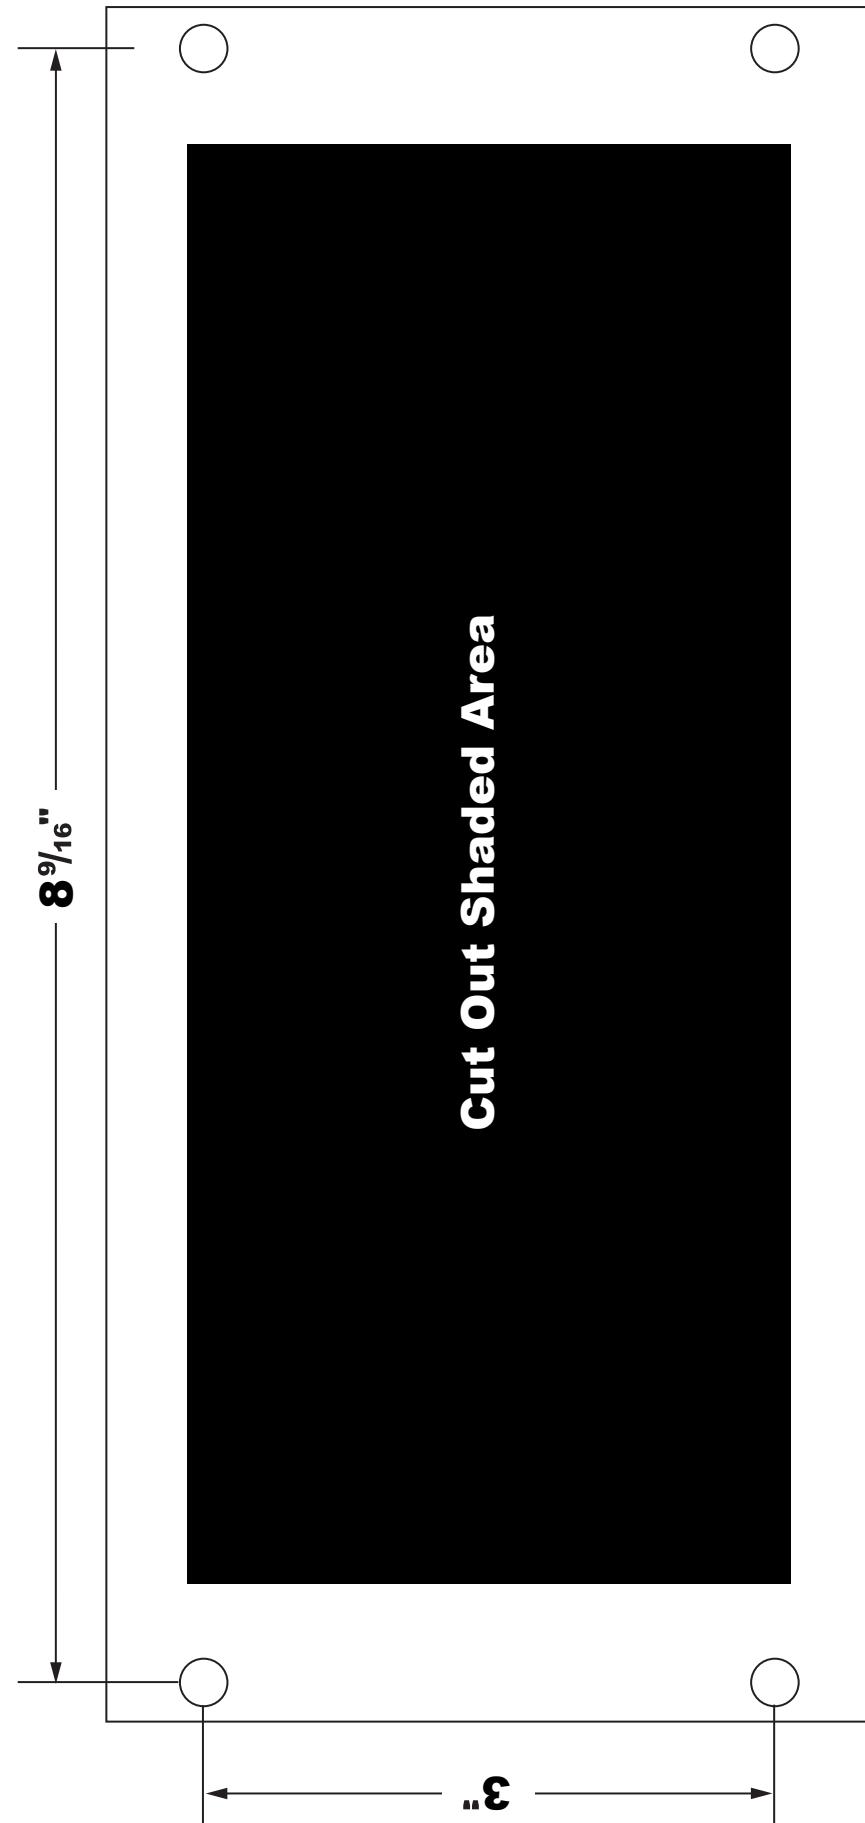

Cut Out Shaded Area

- 1) Cut out shaded area of template.
 - 2) Place the template on the supply path of the HVAC system and trace the hole pattern for the unit and mark centers for mounting screws. Unit should be oriented so that lamps are parallel to the direction of the air flow.
 - 3) Drill 9/64" holes for sheet metal screws and cut opening for the unit.
 - 4) Attach unit to air duct using the four sheet metal screws provided.
- Dill one 9/64" hole at each of these locations

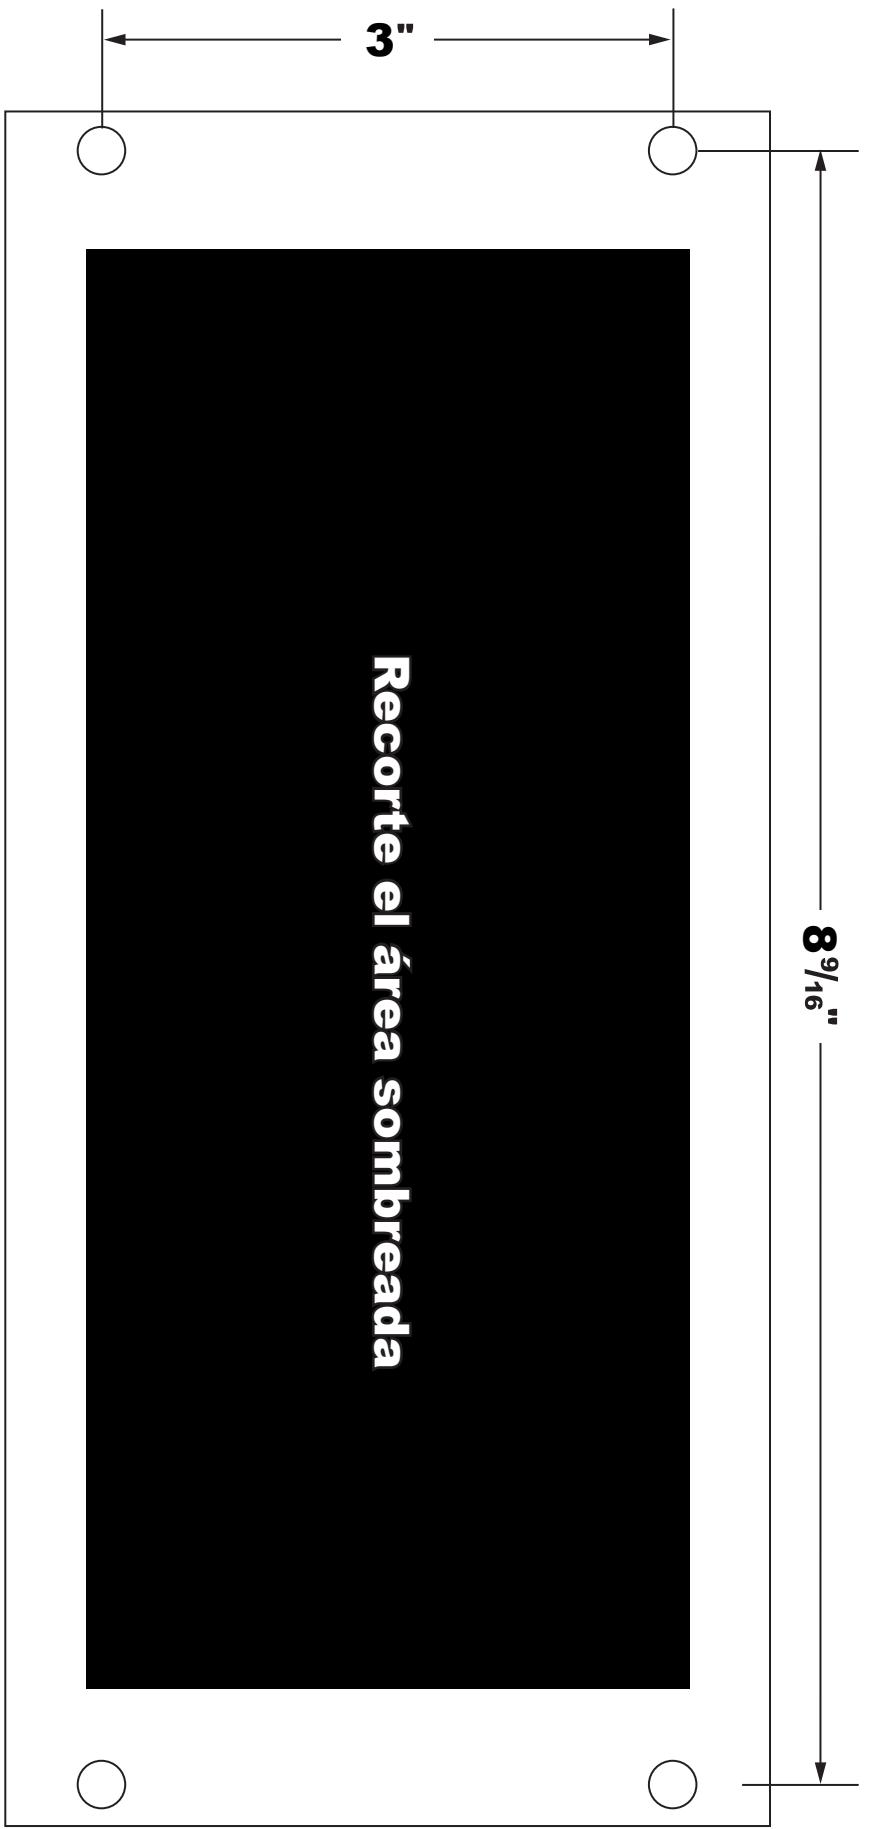

- 1) Recorte el área sombreada de la plantilla.
 - 2) Coloque la plantilla en el lado del suministro del sistema HVAC, trace el patrón del orificio para la unidad y marque los centros para los tornillos de montaje. La unidad debe estar orientada de manera que las lámparas estén paralelas a la dirección del flujo de aire.
 - 3) Perfore orificios de 9/64" para los tornillos de metal laminado y realice un corte una abertura para la unidad.
 - 4) Conecte la unidad al conducto de aire con los cuatro tornillos de metal laminado que se proporcionan.
- Perfore un orificio de 9/64" en cada uno de estos lugares

Hole Saw Installation Template

